

Fogyasztásmérés és "A" jelű elosztó terve

FALBA SÜLLESZTETT ELOSZTÓ SZEKRÉNY
MŰANYAG HÁZ, ÁTLÁTSZÓ AJTÓVAL
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: SOROLHATÓ
VÉDETTESÉG: IP40 (ajtóval)
NÉVLEGES ÁRAM (In): 160A
MEGSZAKÍTÓKÉPESSÉG (Icc): 6kA
TÍPUS: Schneider-Electric Pragma PRA25424
Bejövő kábel pozíció: alsó
Elmenő kábel pozíció: felső
Méret: 810x610x125mm

Az elosztót felirati táblákkal kell ellátni, a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.

Az elosztó szekrények gyártása előtt az elosztó berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méretével!

GYÁRTMÁNY:

Schneider-Electric


A fenti gyártmány műszaki színvonalat képvisel. Helyette csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

ÜZEMI FESZÜLTÉSÉG: 400/230V 50Hz

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-C-S

KAPCSOLATOS TERVEK: Tervjegyzék műszaki leírásban!

HOMLOKKÉPI RAJZ "A" jelű elosztó



Módosítások:

2017.aug.	00	-
Rajzszám:	V-3	
Tervfajta:	Kivitelezési terv	
Munkaszám:	17-091	Verzió: 00
Oldal:	5/	1
Dátum:	2017.augusztus	

bárányterv

Bárányterv Kft.
Cím: H-4400 Nyíregyháza,
Westsik Vilmos u. 33/D
Tel.: +36 30 773 9952
email: info@baranyterv.hu
web: www.baranyterv.hu

Ügyvezető, tervező:

Bárány Pál
V-15-0381,Vn-51/2012/01


Tervező:
Bárány Péter
V-01-15135

Megnevezés:

Fogyasztásmérés és "A" jelű elosztó terve

Építkezés helye,

megnevezése: Mándok, Térségi Szociális Központ részére
a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület
(Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)



LEÁGAZÁS:	00	A0.0	A0.1	A0.2	A0.3	A0.4	A0.5	A0.6
MEGNEVEZÉS:	ÁRAMSZOLGÁLTATÓI BETÁPLÁLÁS	BETÁPLÁLÁS	TÚLFESZÜLTSG VÉDELEM	"B" JELŰ ELOSZTÓ BETÁP	TARTALÉK	TARTALÉK	HOMLOKZATI VILÁGÍTÁS	HOMLOKZATI VILÁGÍTÁS
TELJESÍTMÉNY [kW]:	27,6	57 / 27	-	40 / 21	-	-	0,3	0,3
ÁRAMERŐSSÉG:	max. 3x40A	max. 3x40A	-	max. 3x32A	1x10A	1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A
VEZETÉK TÍPUS:	ÁRAMSZOLGÁLTATÓ	NAYY-J	H07V-K	NYV-J	-	-	NYM-J	NYM-J
KERESZTMETSZET [mm²]:	ÁRAMSZOLGÁLTATÓ	4x25	2,5	5x10	-	-	3x2,5	3x2,5

bárányterv

Bárányterv Kft.
Cím: H-4400 Nyíregyháza,
Westsik Vilmos u. 33/D
Tel.: +36 30 773 9952
email: info@baranyterv.hu
web: www.baranyterv.hu

Ügyvezető, tervező:

Bárány Pál
V-15-0381, Vn-51/2012/01

Tervező:

Bárány Péter
V-01-15135

Megnevezés:

Fogyasztásmérés és "A" jelű elosztó terve

Építkezés helye,
megnevezése:

Mándok, Térségi Szociális Központ részére
a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület
(Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)

Rajzszám:

V-3

Tervfajta:

Kivitelezési terv

Munkaszám:

17-091

Oldal:


5/



Verzió:

00

Dátum:

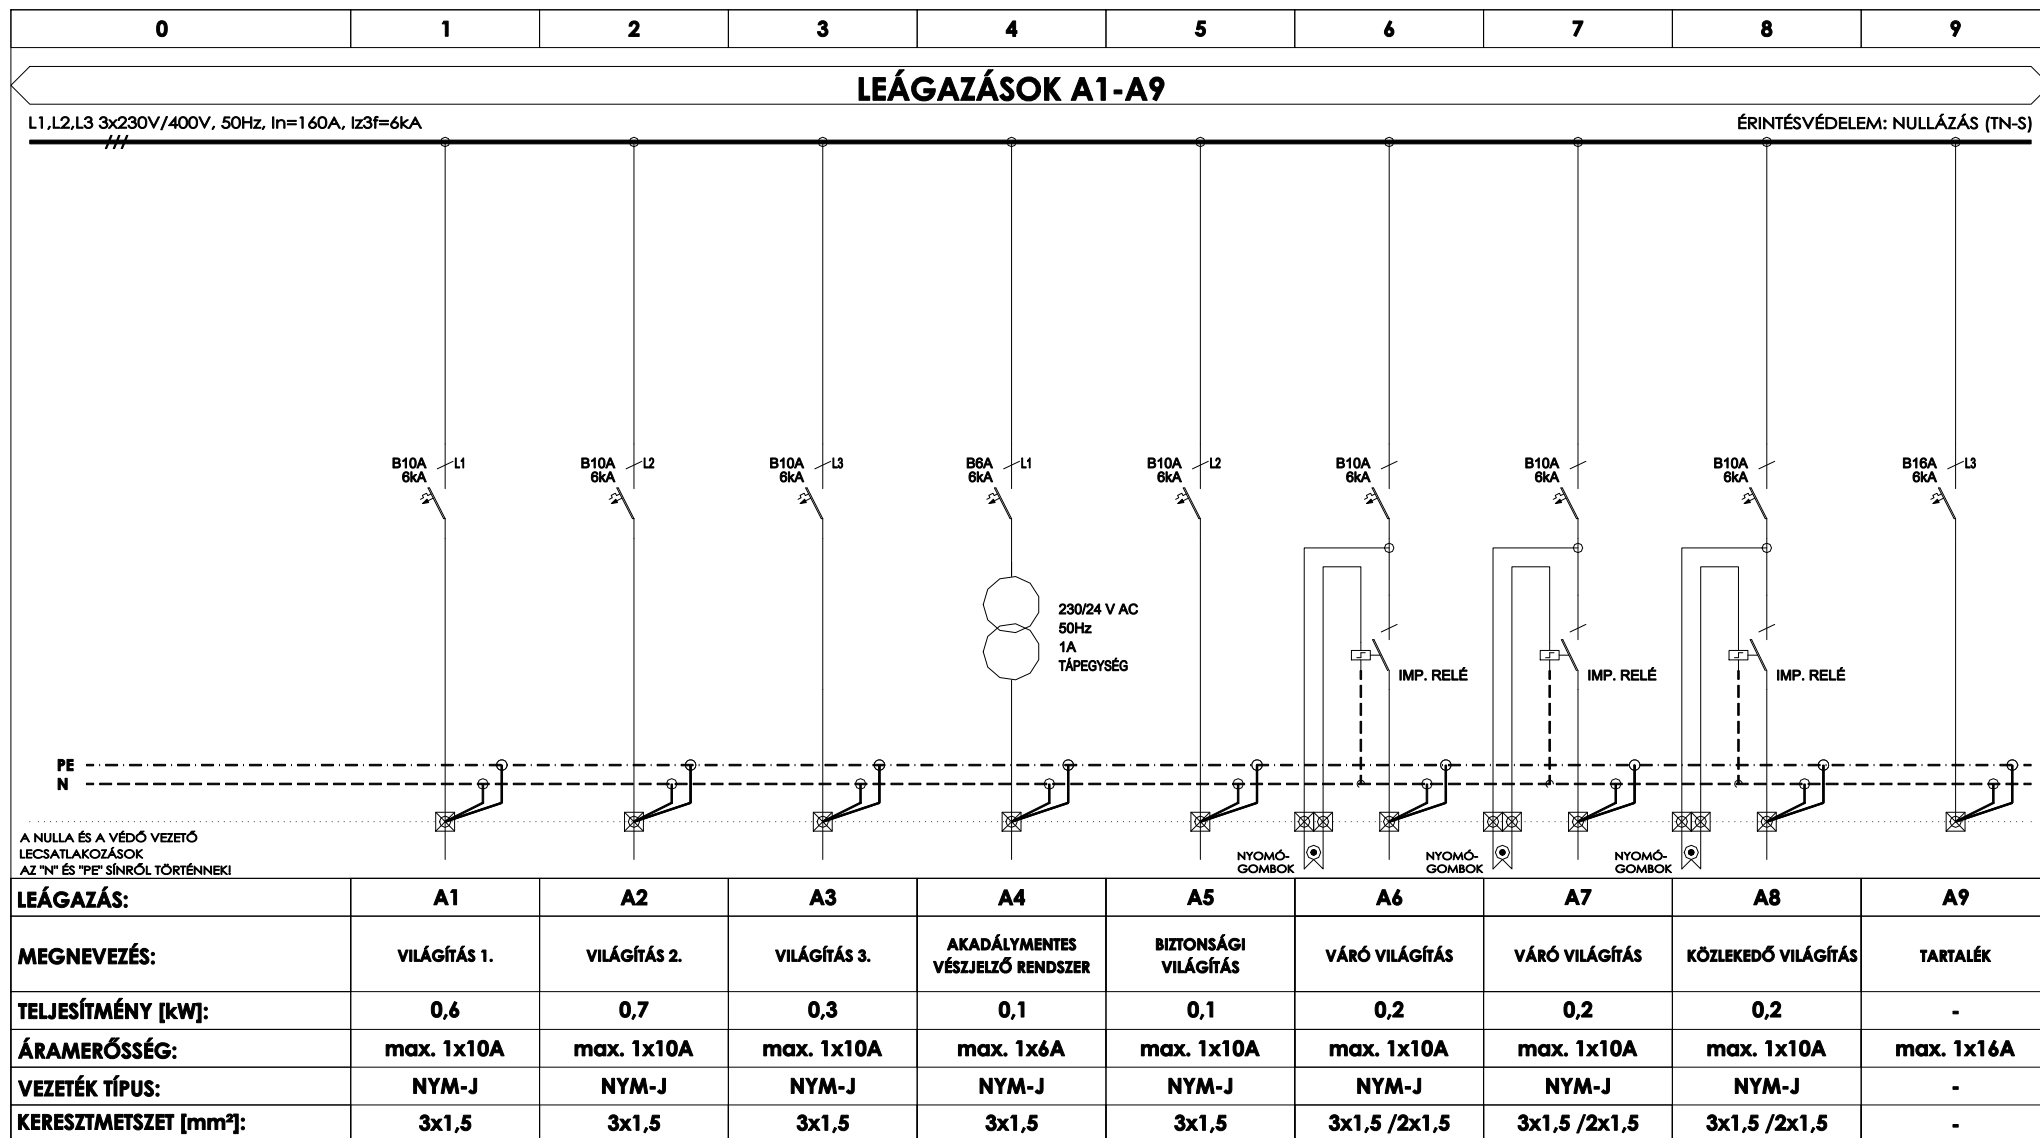2017.augusztus



<div><div>bárányterv</div><div><div>Bárányterv Kft.</div><div>Cím: H-4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 33/D</div><div>Tel.: +36 30 773 9952</div><div>email: info@baranyterv.hu</div><div>web: www.baranyterv.hu</div></div></div>	<div>Ügyvezető, tervező:</div> <div>Bárány Pál </div> <div>V-15-0381,Vn-51/2012/01</div>	<div>Megnevezés:</div> <div>Fogyasztásmérés és "A" jelű elosztó terve</div>	<div>Rajkszám:</div> <div>V-3</div>	<div>Munkaszám:</div> <div>17-091</div>	<div>Verzió:</div> <div>00</div>	
	<div>Tervező:</div> <div>Bárány Péter </div> <div>V-01-15135</div>	<div>Építkezés helye, megnevezése:</div> <div>Mándok, Térségi Szociális Központ részére a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület (Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)</div>	<div>Tervfajta:</div> <div>Kivitelezési terv</div>	<div>Oldal:</div> <div>5/</div>	<div>3</div>	<div>Dátum:</div> <div>2017.augusztus</div>
	<div>A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.</div>					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div> <div>LEÁGAZÁSOK A11-A19</div> <div> <div>L1,L2,L3 3x230V/400V, 50Hz, In=160A, Iz3f=6kA</div> <div>ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS (TN-S)</div> </div> <div> <div>A NULLA ÉS A VÉDŐ VEZETŐ</div> <div>LECSATLAKOZÁSOK</div> <div>AZ "N" ÉS "PE" SÍNRŐL TÖRTÉNNEKI</div> </div> </div>									
LEÁGAZÁS:	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
MEGNEVEZÉS:	KAZÁN ÉS GÉPÉSZETI SZABÁLYOZÁSOK	IRODA DUG.ALJ.	IRODA DUG.ALJ.	IRODA DUG.ALJ.	IRODA DUG.ALJ.	ÁLTALÁNOS DUG.ALJ.	TÁRGYALÓ DUG.ALJ.	AKM. KÉZSÁRÍTÓ DUG.ALJ.	ÁLTALÁNOS DUG.ALJ.
TELJESÍTMÉNY [kW]:	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	1,5
ÁRAMERŐSSÉG:	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A
VEZETÉK TÍPUS:	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
KERESZTMETSZET [mm²]:	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

bárányterv

Ügyvezető, tervező:

Bárány Pál

V-15-0381,Vn-51/2012/01

Tervező:

Bárány Péter

V-01-15135

Megnevezés:

Fogyasztásmérés és "A" jelű elosztó terve

Építkezés helye, megnevezése:

Mándok, Térségi Szociális Központ részére

a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület

(Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)

Rajkszám:

V-3

Tervfajta:

Kivitelezési terv

Munkaszám:

17-091

Verzió:

00

Oldal:

5/

4

Dátum:

2017.augusztus


A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LEÁGAZÁSOK A21-A24

L1,L2,L3 3x230V/400V, 50Hz, In=160A, Iz3f=6kA
HH

ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS (TN-S)



A NULLA ÉS A VÉDŐ VEZETŐ
LECSATLAKOZÁSOK
AZ "N" ÉS "PE" SÍNRÓL TÖRTÉNNEK!

LEÁGAZÁS:	A21	A22	A23	A24	A25	A26			
MEGNEVEZÉS:	GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK	GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK	TEKONYHA DUG.ALJ.	TEKONYHA DUG.ALJ.	TARTALÉK	TARTALÉK			
TELJESÍTMÉNY [kW]:	0,5	0,5	1,5	1,5	-	-			
ÁRAMERŐSSÉG:	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A	max. 1x16A			
VEZETÉK TÍPUS:	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	-	-			
KERESZTMETSZET [mm²]:	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-	-			

bárányterv

Bárányterv Kft.
Cím: H-4400 Nyíregyháza,
Westsik Vilmos u. 33/D
Tel.: +36 30 773 9952
email: info@baranyterv.hu
web: www.baranyterv.hu

Ügyvezető, tervező:

Bárány Pál
V-15-0381,Vn-51/2012/01

Tervező:

Bárány Péter
V-01-15135

Megnevezés:

Fogyasztásmérés és "A" jelű elosztó terve

Építkezés helye,
megnevezése:

Mándok, Térségi Szociális Központ részére
a fogyatékosok nappali ellátását biztosító új épület
(Mándok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.)

Rajzszám:

V-3

Tervfajta:

Kivitelezési terv

Munkaszám:

17-091

Oldal:

5/

Verzió:

00

5

Dátum:

2017.augusztus

A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.